



ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 1 SETTEMBRE 2016						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	LINEA FERMA PER MANUTEZIONE					
2						
3						
4						
5	86,1	0	1,94	7,8	1,58	2,56
6	87,2	0,6	3,58	7,7	1	4,46
7	90,2	0,1	2,55	7,7	0,88	3,61
8	97,2	0	2,06	7,9	0,71	2,94
9	93,2	0,1	2,01	7,8	0,58	3,47
10	90,4	0	2	7,9	0,64	3,18
11	100,9	0	2,06	7,9	0,59	2,76
12	92,8	0	2,15	8	0,67	3,18
13	91,1	0,1	2,12	7,8	0,64	3,98
14	84,2	0,1	2,02	7,8	0,5	4,09
15	81,3	0,2	2,13	7,7	0,6	2,94
16	90,3	1,4	2,14	8	1,14	2,91
17	89,2	2	2,1	8	1,68	2,94
18	91,6	0	2,17	8	0,89	2,85
19	93,5	0,1	2,11	8	0,75	2,97
20	90,8	0,1	2,13	8,1	0,57	3,03
21	LINEA FERMA PER MANUTEZIONE					
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
media	90,63	0,30	2,20	7,88	0,84	3,24
Limiti	120	50	10	50	10	30




ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 SETTEMBRE 2016						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	99	1,3	0	9,7	0,4	4,82
2	92,9	1,3	0	10,5	0,42	3,55
3	92,7	1,3	0	13,6	0,48	2,95
4	93,6	1,6	0	12,5	0,5	2,92
5	93,4	1,8	0	8,3	0,47	2,78
6	95,2	2,1	0,01	9,2	0,42	2,54
7	97	2,1	0,07	8,5	0,42	2,46
8	97	2	0,01	8,9	0,41	2,37
9	90	2,4	0,1	6,4	0,42	3,3
10	91,9	1,8	0	7,3	0,49	2,61
11	99,1	2	0,01	6,8	0,46	2,2
12	89	1,7	0,03	7,3	0,46	2,67
13	95,5	1,8	0,02	5,7	0,45	2,4
14	93,7	2,2	0,11	4,9	0,42	2,36
15	98,3	1,9	0,14	3,4	0,44	1,92
16	96,6	2,6	0,53	3	0,44	2,23
17	82,3	2,5	0,86	3,9	0,44	2,09
18	93,6	3	1,26	3,8	0,45	1,57
19	96	2,4	0,95	4,4	0,41	1,64
20	102,4	2,5	0,52	9,9	0,42	2,8
21	92,9	5,7	1,1	5,1	0,41	1,69
22	92,3	3,8	0,49	4,9	0,44	1,97
23	90,6	1,7	0	5	0,45	2,14
24	92,3	1,7	0,02	6,3	0,5	2,31
25	92,1	1,7	0,05	4,8	0,48	2,38
26	98,1	1,7	0,01	3,4	0,46	2,27
27	96,9	1,9	0	4,1	0,47	2,46
28	83,3	2	0,09	3,8	0,48	2,4
29	91	1,9	0	3,1	0,44	2,08
30	85	1,7	0,01	4,8	0,45	1,86
media	93,46	2,14	0,21	6,44	0,45	2,46
Limiti	120	50	10	50	10	30



ACCAM S.P.A.

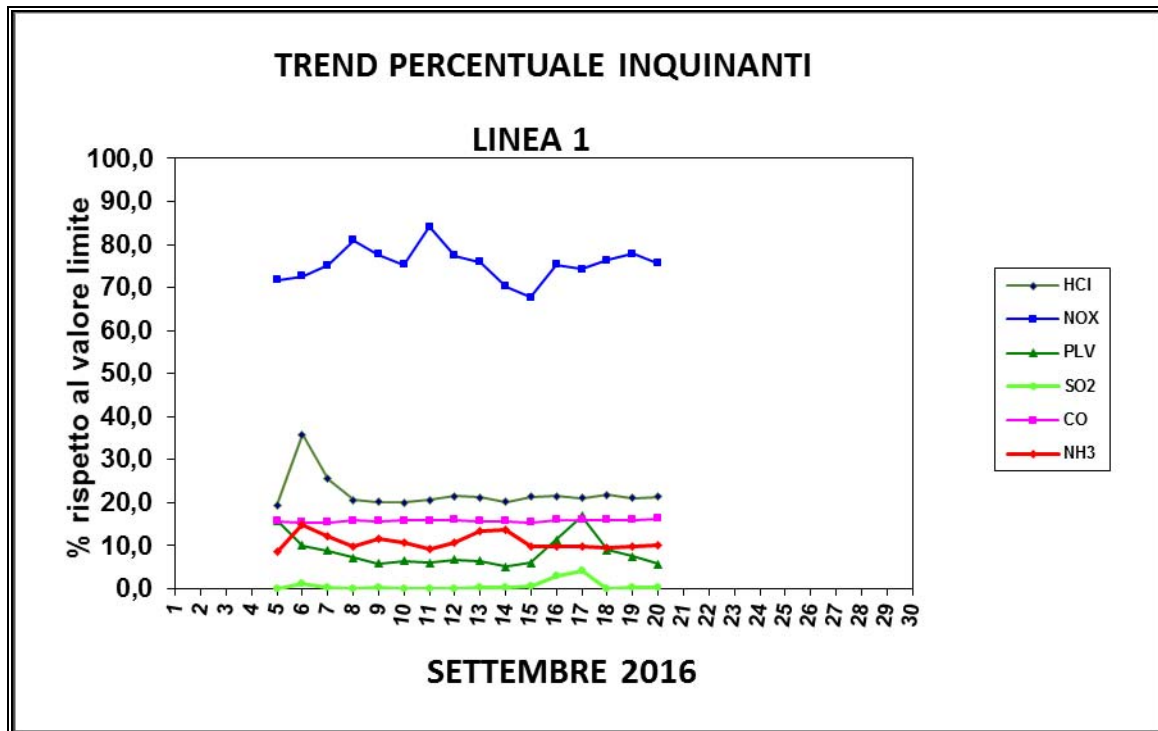

Linea 1 ferma per manutenzione fino al 04/09/16 e dal 21/09/16.

