



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 DICEMBRE 2020							
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃	
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	
1	62,2	0,4	5,24	1,4	2,75	0,05	
2	62,9	0,4	4,97	1,9	2,81	0,12	
3	62,9	0,4	4,56	1,6	2,83	0,13	
4	62,6	0,6	4,8	1,9	3,29	0,37	
5	59,3	0,6	4,8	1,9	3,08	0,25	
6	59,7	0,4	4,83	1,7	2,71	0,25	
7	62,4	0,5	4,69	2,1	2,87	0,17	
8	64,9	0,4	4,79	2,7	2,8	0,01	
9	67,6	1,1	4,73	2,1	1,55	0,71	
10	67,9	1,9	4,71	1,1	0,05	1,72	
11	67,9	1,7	4,65	1,3	0,04	1,71	
12	64,7	1,7	3,98	0,5	0,02	1,79	
13	67,4	1,7	4,6	0,8	0,03	1,72	
14	67,7	1,8	4,65	0,5	0,11	1,66	
15	67,4	3,2	4,46	1,2	0,03	1,79	
16	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE						
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28	59,9	1,7	1,51	0,7	0,03	1,58	
29	61,8	2	4,29	1,5	0,03	1,83	
30	63,8	2,2	5,06	1,2	0,02	1,55	
31	61,5	2	4,43	1,7	0,03	1,66	
media	63,92	1,30	4,51	1,46	1,32	1,00	
Limiti	80	50	10	50	10	10	



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 DICEMBRE 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	63,7	0,6	4,7	4,7	1,53	2,07
2	64,1	0,7	4,77	4,9	1,62	2,05
3	65,1	1,2	3,81	5,8	1,64	1,8
4	67,4	0,9	4,54	5,5	1,87	3,04
5	61,3	0,8	4,74	5,5	1,67	3,61
6	60,4	0,7	3,75	4,7	1,57	3,25
7	64,3	0,9	4,9	5,6	1,61	2,82
8	66,3	0,9	4,57	5,7	1,38	2,08
9	68,3	1,4	4,72	4,3	0,81	1,73
10	67,8	2,2	4,66	4,2	0,04	1,7
11	68,6	2,2	4,27	4,3	0,02	2,07
12	70,4	2,2	3,35	3,5	0	1,35
13	69,7	2,1	4,67	4,3	0	1,27
14	68,6	2,1	4,67	4,5	0	1,39
15	66,8	2,1	4,46	2,8	0	1,04
16	68,5	2,1	4,88	3,3	0,01	1,29
17	68,1	2,1	4,46	3,4	0	1,5
18	66,6	2,1	4,93	3,5	0	1,51
19	65,7	2	4,58	4	0	1,58
20	67,5	2	4,48	2,8	0	1,8
21	67,2	2,3	4,96	4,2	0	1,76
22	69,1	2,2	4,55	3,5	0	1,78
23	69	2,4	4,55	3,4	0	2,27
24	69,3	2,3	4,52	4,1	0	1,8
25	66	2,5	4,52	4,4	0	2,07
26	65,6	2,2	4,98	3,8	0	1,53
27	65,4	2,2	4,28	4,1	0,01	1,42
28	65,4	2,2	4,4	3,6	0,01	1,84
29	63,9	2,1	4,68	4,1	0,01	1,53
30	64,7	2,2	5,01	4,8	0,01	1,69
31	62,6	2,7	4,62	11,7	0,01	2,38
media	66,37	1,83	4,55	4,48	0,45	1,90
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

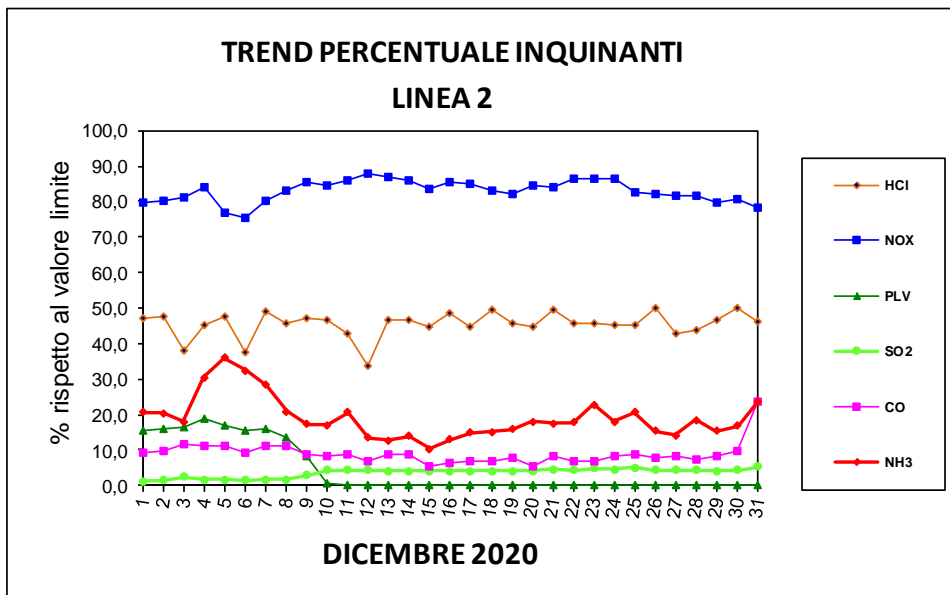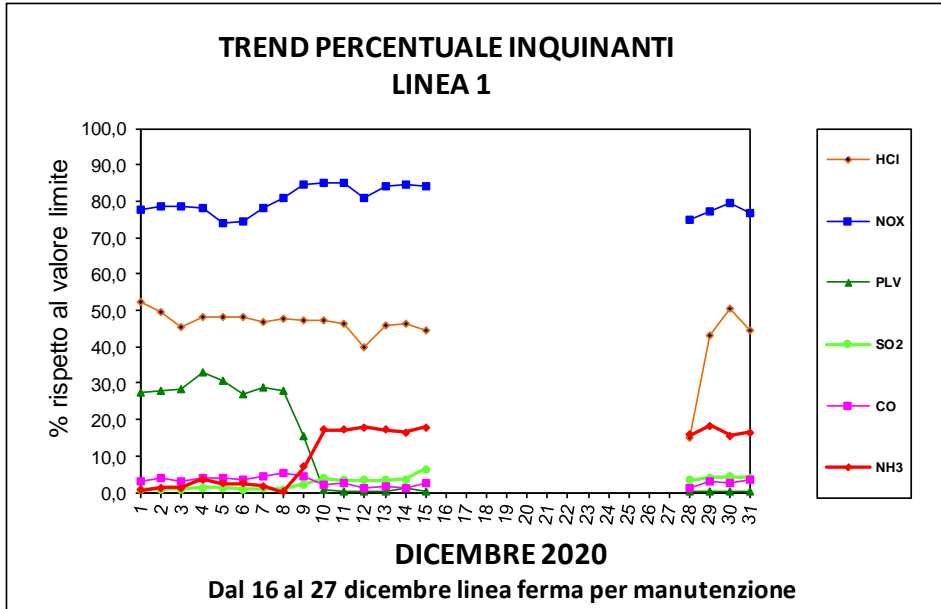

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di dicembre 2020 non ha prodotto energia elettrica.