


ACCAM S.P.A.

### **ENERGIA ELETTRICA**

Considerata una famiglia tipo (fonte ARERA- Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con le seguenti caratteristiche:

- Potenza impegnata 3 kW;
- Consumo pari a 2.700 kWh/anno,


l'impianto ACCAM S.P.A nel mese di gennaio 2019 ha prodotto energia elettrica da rifiuti per un quantitativo corrispondente al fabbisogno mensile di circa 26.185 famiglie.



ACCAM S.P.A.

**EMISSIONI**

REPORT LINEA 1 GENNAIO 2019						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	65,6	1,6	1,78	1	0,1	0,6
2	62,8	2,6	3,49	8,9	0,14	0,41
3	65,6	1,6	3,28	1,1	0,1	0,53
4	65,2	1,6	3,4	1,2	0,11	0,34
5	63,6	1,5	2,74	1,1	0,1	0,28
6	63,5	1,6	2,73	1	0,1	0,31
7	62,3	1,7	3,56	1,3	0,12	0,41
8	60,6	1,6	2,95	1	0,11	0,39
9	64,4	1,4	2,88	1	0,09	0,31
10	62,9	1,6	3,66	1,4	0,11	0,33
11	64,4	1,7	3,26	1,5	0,12	0,35
12	61,8	1,7	2,47	1,2	0,1	0,35
13	64,3	1,7	2,73	1	0,11	0,44
14	64,7	1,9	3,04	1,1	0,11	0,42
15	61,4	2,2	2,01	11,1	0,09	0,51
16	63,5	1,6	2,01	1,4	0,1	0,28
17	58,4	1,5	0,8	1	0,09	0,44
18	58,8	1,6	2,57	1,3	0,1	0,33
19	61,7	1,5	3,62	1,1	0,1	0,45
20	61,4	1,5	2,68	1,4	0,12	0,54
21	63,6	1,8	3,99	1,5	0,15	0,7
22	60,3	1,6	2,57	2,6	0,12	0,53
23	<b>LINEA FERMA PER MANUTEZIONE</b>					
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
media	<b>62,76</b>	<b>1,69</b>	<b>2,83</b>	<b>2,05</b>	<b>0,11</b>	<b>0,42</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10




ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 GENNAIO 2019						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	66,4	2,6	4,49	5,8	0,41	0,62
2	63,3	3,8	4,21	8,1	0,47	0,25
3	68,5	2,6	3,82	8,3	0,41	0,32
4	69	1,7	3,52	9	0,39	0,77
5	65,6	2,4	3,61	10,6	0,38	0,57
6	65,6	2,8	3,34	6,9	0,47	0,55
7	67,3	2,2	4,59	7,8	0,56	0,56
8	68,9	1,5	3,4	7,7	0,42	0,58
9	68,2	1,5	3,72	8,2	0,46	0,9
10	67	1,5	3,34	7,4	0,42	0,56
11	64,3	1,9	3,42	8,7	0,38	0,85
12	68,8	2,1	3,67	9,4	0,42	0,8
13	67,7	1,9	3,48	6,5	0,39	0,49
14	68,4	2,3	3,82	8,6	0,38	0,58
15	66,4	1,8	3,01	10,9	0,38	0,69
16	65,6	2,3	3,36	6,6	0,36	0,5
17	63,4	2	3,54	4,3	0,37	0,6
18	64,8	1,4	3,83	6,1	0,35	0,48
19	66,6	1,4	3,59	7	0,38	0,38
20	67	1,4	3,58	6,3	0,39	0,44
21	66,3	1,8	3,54	8,3	0,43	0,64
22	66,5	2,1	3,5	6,2	0,44	0,66
23	66,4	1,6	3,28	6,3	0,48	0,77
24	65,7	2,1	3,92	5	0,45	0,6
25	66,9	1,3	3,71	6,3	0,46	0,73
26	66,2	1,2	3,83	4,7	0,51	0,72
27	58,5	1,5	4,05	7,1	0,48	0,38
28	57,7	1,5	3,06	7,4	0,45	1,06
29	55,4	1,7	3,23	6,1	0,49	0,61
30	62,9	2,3	3,69	6,5	0,51	0,41
31	67	1,3	3,83	4,5	0,56	0,35
<b>media</b>	<b>65,56</b>	<b>1,92</b>	<b>3,64</b>	<b>7,18</b>	<b>0,43</b>	<b>0,59</b>
<b>Limiti</b>	<b>80</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



ACCAM S.P.A.


### TREND PERCENTUALE INQUINANTI LINEA 1

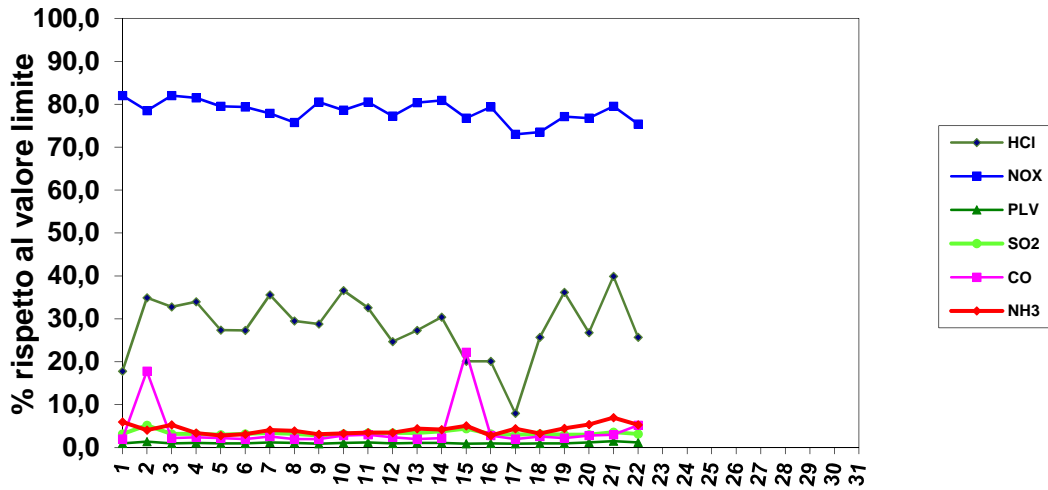

GENNAIO 2019

Dal 23 gennaio linea ferma per manutenzione

### TREND PERCENTUALE INQUINANTI LINEA 2

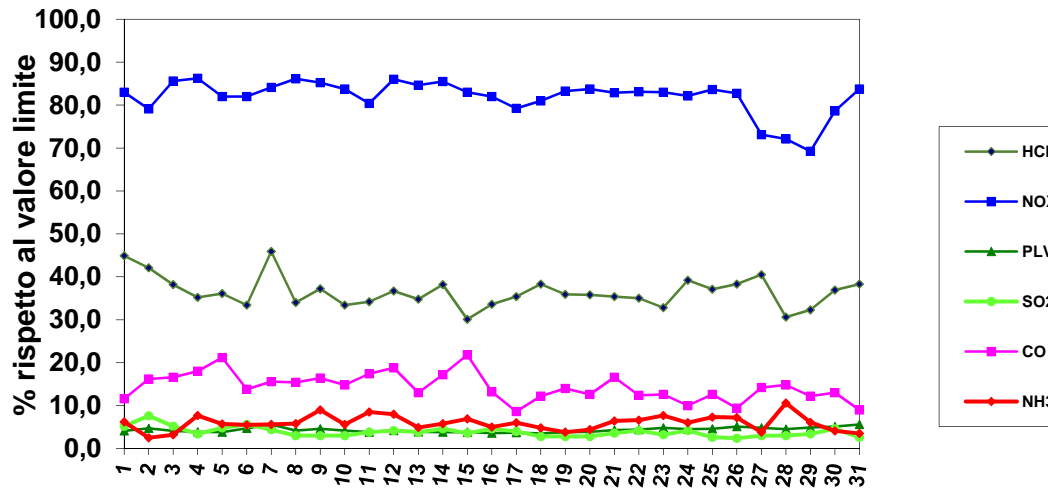

GENNAIO 2019