



ACCAM S.P.A.

**EMISSIONI**

REPORT LINEA 1 GIUGNO 2020						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	Linea ferma per manutenzione					
2	66,3	0,7	2,83	3,5	0,74	0,02
3	70,1	1,2	4,64	2,3	0,96	0
4	69,5	0,9	4,59	1,5	0,99	0
5	67,9	0,8	4,33	0,9	0,72	0
6	68,7	0,5	4,73	1,5	0,95	0,02
7	69,7	0,4	4,62	1,9	1,14	0,06
8	70	0,4	4,71	1,7	0,9	0,01
9	68,8	0,3	4,72	2,6	0,98	0,02
10	67,8	0,8	4,6	2,5	1,01	0,06
11	70,5	0,3	4,81	2	1,19	0,02
12	71,1	0,3	4,76	1,8	1,01	0,03
13	69,7	0,3	4,79	2,6	0,94	0,02
14	70,8	0,4	4,8	2,8	1,07	0,02
15	69,2	0,3	4,72	2,5	0,99	0,08
16	66,2	0,3	4,57	1,7	0,91	0,11
17	69,8	0,3	4,73	1,7	0,99	0,1
18	70,6	0,4	4,8	1,6	1,1	0,17
19	71,2	0,3	4,8	1,6	0,99	0,08
20	70,5	0,3	4,8	1,8	1,03	0,02
21	70,9	0,3	4,73	1,8	1,14	0,01
22	68,5	0,3	5,3	1,7	1,05	0
23	69,9	0,3	4,76	2,1	0,96	0,02
24	68,9	0,3	4,58	3,4	0,84	0,05
25	68,6	0,5	4,77	3,5	0,85	0,07
26	68	0,4	4,95	1,8	0,96	0,12
27	69,3	0,3	4,59	3,6	1	0,07
28	68	0,3	4,78	3	0,9	0,05
29	68,8	0,4	4,95	4,7	1,02	0,05
30	65,2	0,3	4,82	2,5	1,18	0,47
media	<b>69,12</b>	<b>0,43</b>	<b>4,68</b>	<b>2,30</b>	<b>0,98</b>	<b>0,06</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

REPORT LINEA 2 GIUGNO 2020						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	61,9	1	4,51	3,7	0,76	1,1
2	64	1,4	5,02	1,7	0,71	1,03
3	64,8	1,4	4,53	2,8	0,68	1,06
4	62,7	0,9	5,39	3,3	0,89	1,25
5	59,4	0,5	5,52	2,4	0,82	1,07
6	59,1	0,6	4,52	2,5	0,83	1,06
7	63,5	0,6	4,65	4,3	0,79	1,2
8	60,4	0,6	4,27	3,4	0,8	1,37
9	58,9	0,6	4,49	2,5	0,82	1,55
10	61,5	0,7	5,09	5,3	0,83	1,23
11	57,2	0,6	4,12	2,2	1,01	0,91
12	60,5	0,5	4,03	2,6	0,77	1,02
13	62,7	0,5	4,62	4,3	0,74	1,06
14	65,6	0,6	4,6	4,1	0,78	1,28
15	63,9	0,5	4,79	4,1	0,75	1,27
16	60,7	0,6	4,3	4,6	0,8	1,46
17	62	0,6	4,69	5,5	0,75	1,49
18	67,2	0,6	4,8	3,9	0,85	1,26
19	68,7	0,7	4,98	5,4	0,85	1,69
20	68,4	0,6	4,91	3,6	0,85	1,62
21	69,9	1,5	4,52	4	1,01	1,27
22	66,9	1	5,62	3,2	0,9	1,19
23	67	0,8	4,85	4,5	0,72	1,13
24	66,3	0,6	4,63	4,8	0,7	1,36
25	61,2	0,7	4,65	7,7	0,73	1,38
26	63	0,8	4,56	6,1	0,76	1,38
27	63,7	0,7	4,61	7,2	0,8	1,13
28	63,6	0,6	4,77	5,3	0,74	1,04
29	65,8	1,4	4,61	7	0,74	1,24
30	60,8	0,6	4,97	6	0,89	1,19
media	<b>63,38</b>	<b>0,76</b>	<b>4,72</b>	<b>4,27</b>	<b>0,80</b>	<b>1,24</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

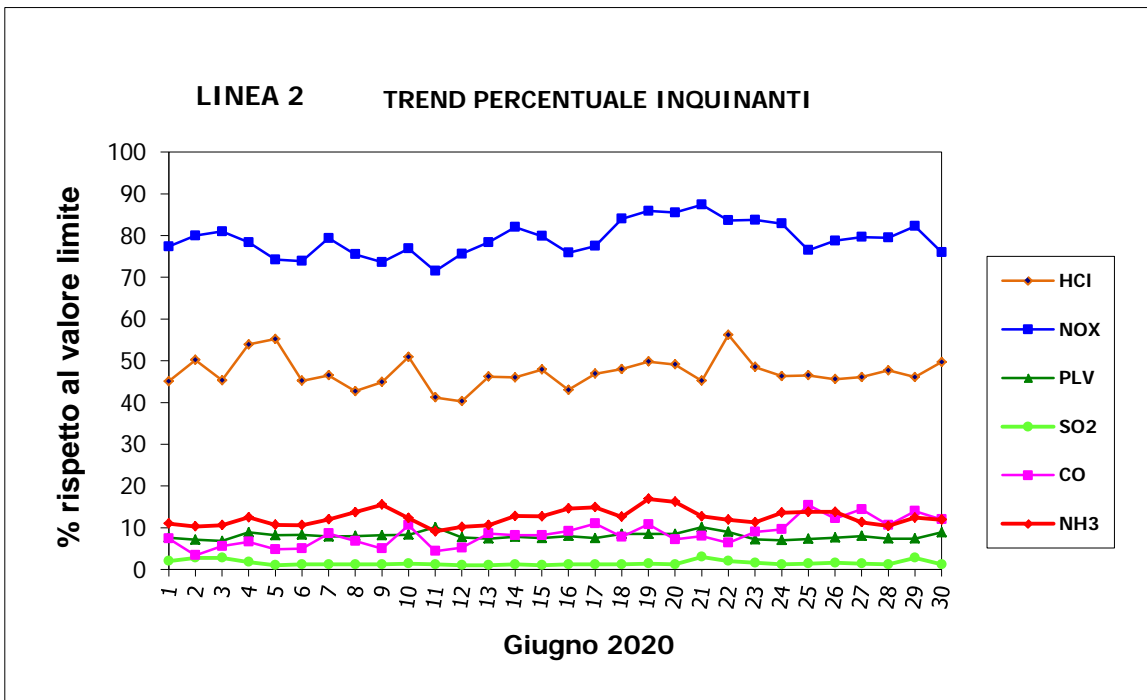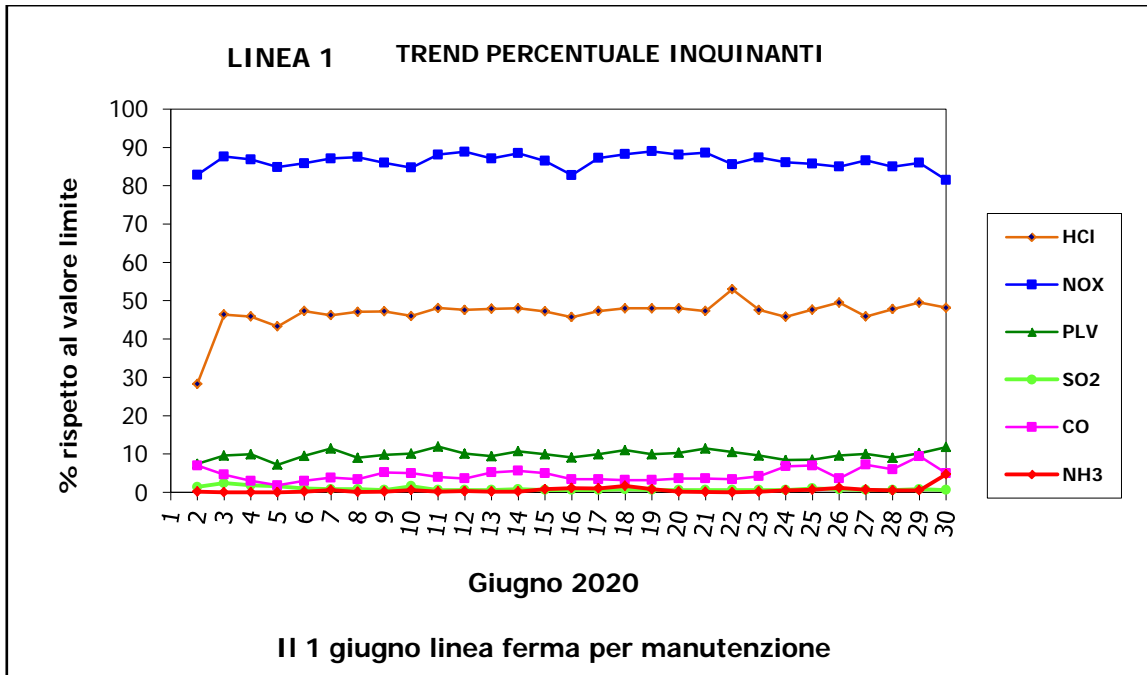

**ENERGIA ELETTRICA**

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di giugno 2020 non ha prodotto energia elettrica.