



ACCAM S.P.A.

EMISSIONI

| REPORT LINEA 1 LUGLIO 2020 | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Data | NOx | SO ₂ | HCl | CO | PLV | NH ₃ |
| | <i>mg/Nm³</i> | <i>mg/Nm³</i> | <i>mg/Nm³</i> | <i>mg/Nm³</i> | <i>mg/Nm³</i> | <i>mg/Nm³</i> |
| | <i>media giorn.</i> | <i>media giorn.</i> | <i>media giorn.</i> | <i>media giorn.</i> | <i>media giorn.</i> | <i>media giorn.</i> |
| 1 | Linea ferma per manutenzione | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | 64,1 | 0,4 | 3,15 | 0,9 | 0,82 | 0 |
| 16 | 66 | 0,5 | 4,46 | 1,2 | 1 | 0 |
| 17 | 66,6 | 0,4 | 4,79 | 1,2 | 1,02 | 0,02 |
| 18 | 67,6 | 0,3 | 4,78 | 1,4 | 1,16 | 0,24 |
| 19 | 68,1 | 0,6 | 4,7 | 1,4 | 1,22 | 0,48 |
| 20 | 66,5 | 0,6 | 4,17 | 2,2 | 1,19 | 0,77 |
| 21 | 66,2 | 1,1 | 4,45 | 1,8 | 1,15 | 1,02 |
| 22 | 65,9 | 1,2 | 4,7 | 1,6 | 1,03 | 1,18 |
| 23 | 66,7 | 0,9 | 4,9 | 1,5 | 1,15 | 1,15 |
| 24 | 67,7 | 0,3 | 4,84 | 3,1 | 1,14 | 0,06 |
| 25 | 68,2 | 0,5 | 4,73 | 2,1 | 1,12 | 0,95 |
| 26 | 69,4 | 0,7 | 4,62 | 2,8 | 1,13 | 1,07 |
| 27 | 70,7 | 0,5 | 4,43 | 2,6 | 1,04 | 2,04 |
| 28 | 73,6 | 0,4 | 4,5 | 2,3 | 0,96 | 3,4 |
| 29 | 68,4 | 0,3 | 5,12 | 1,1 | 0,71 | 0 |
| 30 | 71,4 | 0,5 | 5,09 | 1,8 | 0,98 | 0 |
| 31 | 73,1 | 0,4 | 2,33 | 2,9 | 1 | 0 |
| media | 68,25 | 0,56 | 4,46 | 1,88 | 1,05 | 0,73 |
| Limiti | <i>80</i> | <i>50</i> | <i>10</i> | <i>50</i> | <i>10</i> | <i>10</i> |



ACCAM S.P.A.


| REPORT LINEA 2 LUGLIO 2020 | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Data | NOx | SO ₂ | HCl | CO | PLV | NH ₃ | |
| | <i>mg/Nm³</i> | <i>mg/Nm³</i> | <i>mg/Nm³</i> | <i>mg/Nm³</i> | <i>mg/Nm³</i> | <i>mg/Nm³</i> | |
| | <i>media giorn.</i> | <i>media giorn.</i> | <i>media giorn.</i> | <i>media giorn.</i> | <i>media giorn.</i> | <i>media giorn.</i> | |
| 1 | 61,7 | 0,9 | 4,65 | 4,3 | 0,75 | 1,3 | |
| 2 | 63,5 | 1 | 4,85 | 4,5 | 0,66 | 0,83 | |
| 3 | 64 | 1 | 5,07 | 6 | 0,7 | 0,7 | |
| 4 | 66,1 | 1,1 | 4,58 | 5,9 | 0,66 | 1,01 | |
| 5 | 65,8 | 1,3 | 4,97 | 4,9 | 0,61 | 0,65 | |
| 6 | 67 | 1,5 | 5,14 | 5,7 | 0,65 | 0,77 | |
| 7 | 69,5 | 1,4 | 4,95 | 6,8 | 0,66 | 0,82 | |
| 8 | 70,5 | 1,3 | 5 | 4,9 | 0,74 | 0,73 | |
| 9 | 72,3 | 0,9 | 5,04 | 4,9 | 0,71 | 1,48 | |
| 10 | 65,4 | 0,6 | 4,89 | 5,2 | 0,75 | 3,5 | |
| 11 | 68 | 0,6 | 4,57 | 6,6 | 0,73 | 1,62 | |
| 12 | 71,8 | 0,5 | 4,47 | 5,8 | 0,67 | 1,58 | |
| 13 | 72,5 | 1,2 | 4,7 | 8,7 | 0,75 | 2,06 | |
| 14 | 75 | 0,7 | 4,93 | 7,3 | 0,79 | 2,09 | |
| 15 | 69,6 | 1,3 | 4,81 | 9,9 | 0,97 | 2,33 | |
| 16 | 64 | 0,8 | 3,08 | 6,4 | 2,07 | 1,77 | |
| 17 | Linea ferma per manutenzione | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | |
| media | 67,92 | 1,01 | 4,73 | 6,11 | 0,80 | 1,45 | |
| Limiti | <i>80</i> | <i>50</i> | <i>10</i> | <i>50</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | |



ACCAM S.P.A.


TREND PERCENTUALE INQUINANTI

LINEA 1

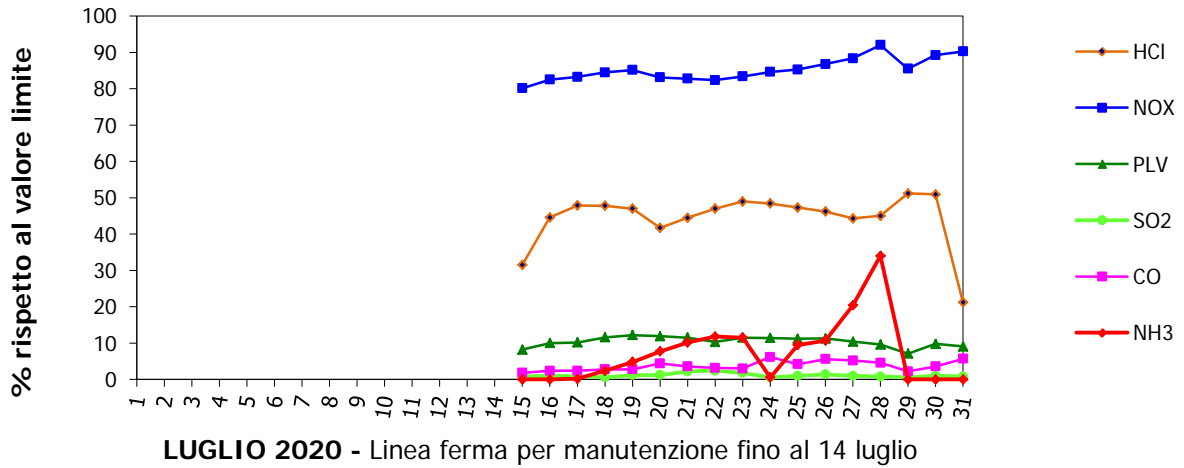

TREND PERCENTUALE INQUINANTI

LINEA 2

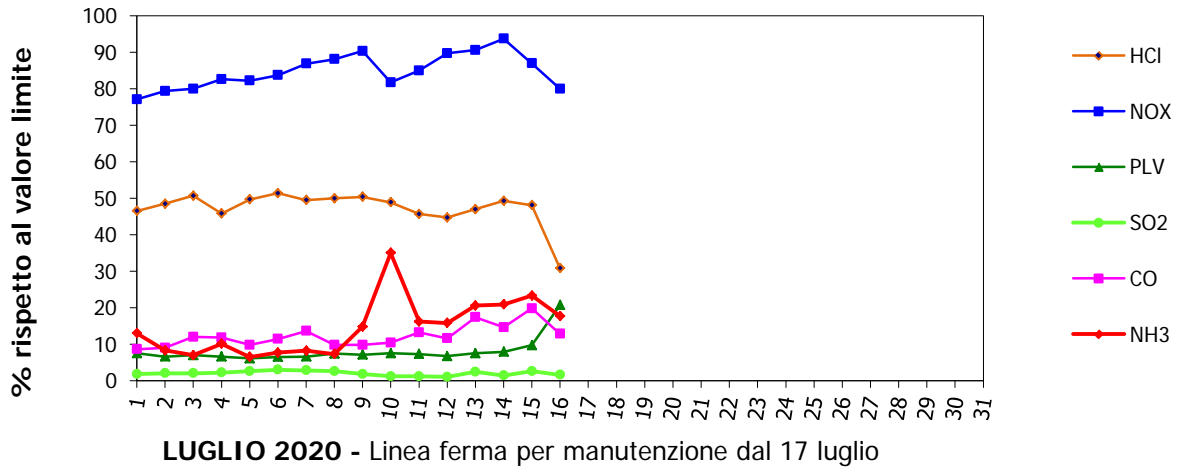

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di giugno 2020 non ha prodotto energia elettrica.