



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 NOVEMBRE 2020							
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃	
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	
1	62	0,3	5,14	2	2,53	0,34	
2	62,8	0,3	5,52	1,7	2,52	0,18	
3	63,7	0,3	6,29	1,4	2,64	0,19	
4	62,7	0,3	4,71	1,3	2,31	0,08	
5	64	0,3	4,88	1,5	2,66	0,18	
6	63,9	0,3	4,86	1,4	2,42	0,16	
7	65,4	0,3	5,09	1,9	2,73	0,25	
8	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE						
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19	61,7	0,3	0,61	1,3	2,04	0,1	
20	60,6	1,6	5,23	1,3	2,74	0,07	
21	61,8	0,4	4,09	1,8	2,54	0,05	
22	61,8	0,6	4,72	2	2,44	0,05	
23	61,7	0,5	4,52	2,2	2,67	0,05	
24	62,2	0,4	4,67	1,4	2,54	0,07	
25	61,8	0,4	4,97	1,7	2,58	0,11	
26	62,6	0,3	4,86	1,5	2,74	0,05	
27	63,2	0,3	4,7	1,7	2,79	0,07	
28	63,1	1,1	4,62	1,6	2,46	0,09	
29	63,3	0,8	4,86	1,9	2,28	0	
30	63,6	0,8	3,39	1,9	2,6	0	
media	62,73	0,51	4,62	1,66	2,54	0,11	
Limiti	80	50	10	50	10	10	



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 NOVEMBRE 2020						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	59,5	0	5,28	3,9	0,97	2,46
2	51,4	0,1	4,82	3,5	1,07	2,59
3	57	0,9	5,58	3,5	1,15	1,4
4	60,9	1,2	4,85	4,4	1,06	0,59
5	61,2	1,3	4,7	5,3	1,13	0,68
6	64,1	1,3	4,93	4,3	1,01	0,69
7	60,1	1,3	4,62	4,6	1,12	0,62
8	62,4	1,3	4,89	4,2	1,14	0,71
9	61,1	0,9	5,09	4,6	1,17	1,41
10	61,9	0,5	4,86	4,4	1,22	2,1
11	63,6	0,5	4,67	4,4	1,28	1,82
12	64,4	0,5	4,62	4,6	1,19	1,89
13	63,4	0,5	4,46	4,7	1,3	2,4
14	65,1	0,5	4,58	5,4	1,37	2,45
15	67,1	0,6	4,9	4,8	1,39	3,35
16	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE					
17						
18						
19						
20						
21	57,6	0,6	5,05	4,4	2,28	1,69
22	58,5	0,6	4,7	3,9	1,75	1,99
23	60,5	0,7	4,97	5,1	1,75	1,63
24	60,5	0,5	4,59	5	1,41	1,58
25	62,7	0,5	4,74	5,7	1,47	1,59
26	61,6	0,6	3,84	6,4	1,46	1,58
27	61,1	0,5	4,95	6,2	1,55	1,83
28	60,9	0,5	4,93	6,6	1,43	1,65
29	61,9	0,5	4,85	5,4	1,27	1,7
30	64,4	0,5	4,73	5,8	1,52	1,78
media	61,32	0,68	4,81	4,84	1,34	1,69
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

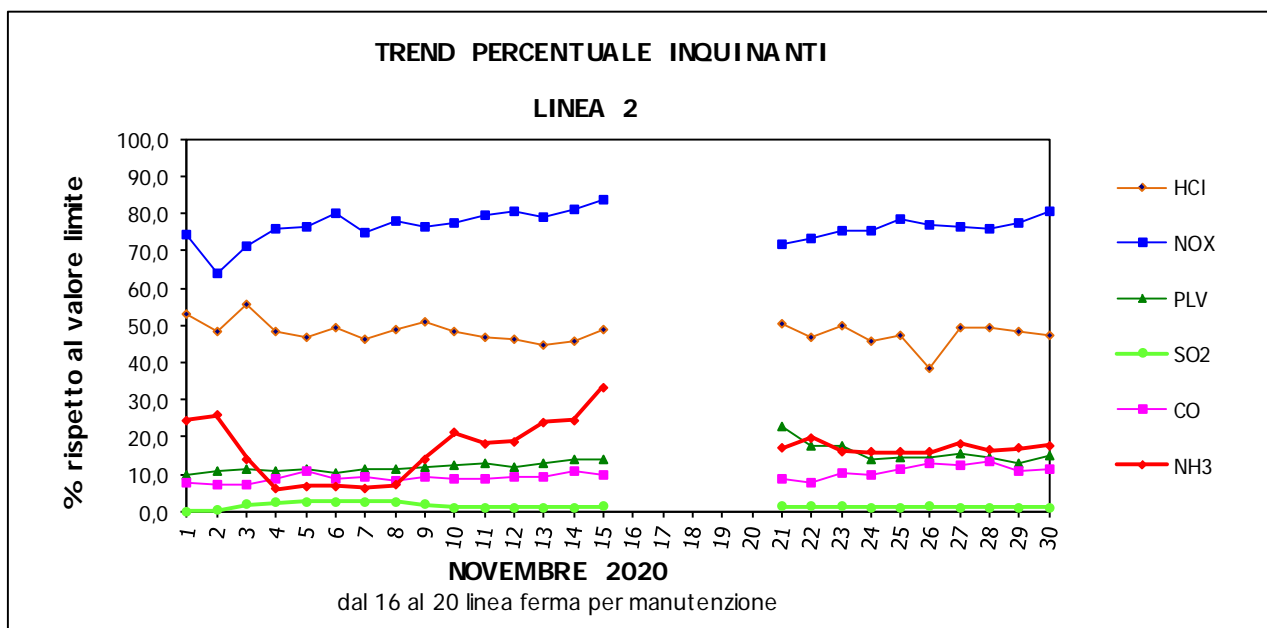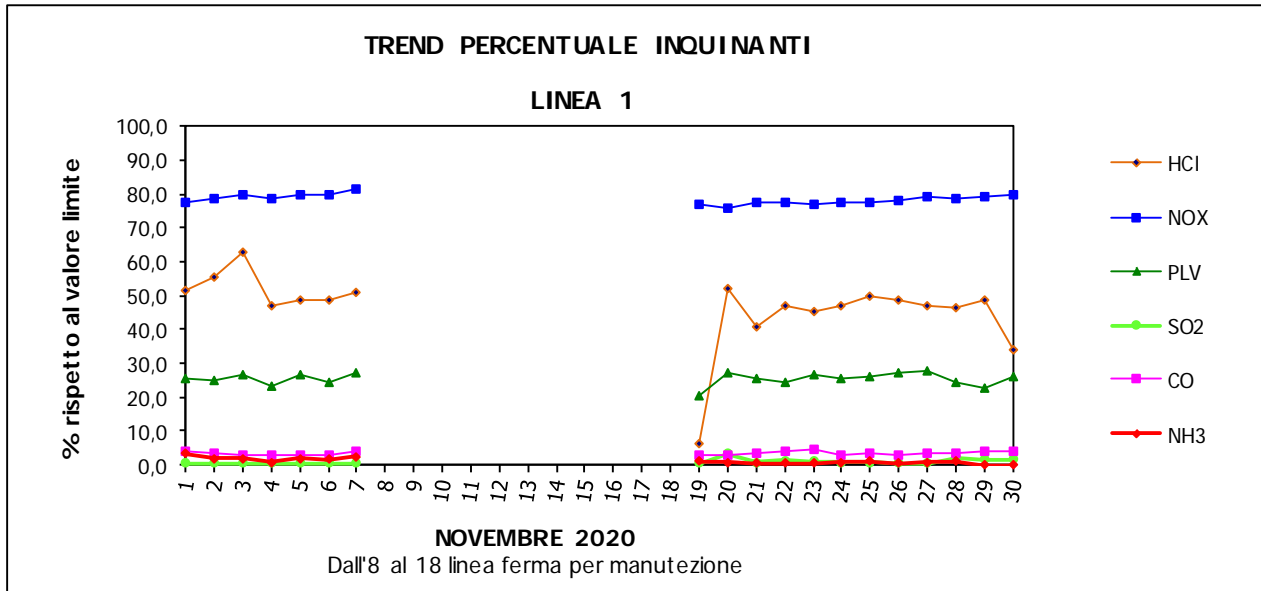

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di novembre 2020 non ha prodotto energia elettrica.