



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

## EMISSIONI

REPORT LINEA 1 OTTOBRE 2020						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	LINEA FERMA PER MANUTENZIONE					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13	63,4	0,5	4,27	2,3	2,32	0,01
14	62,6	1	4,71	3,3	2,55	0,09
15	59	0,8	4,87	2,1	1,99	0
16	64	0,9	4,82	1,9	1,78	0
17	66,1	0,8	4,82	2,1	1,79	0
18	66	0,9	4,85	2,2	1,92	0
19	67,9	0,5	4,95	1,6	1,98	0,01
20	66,5	1,1	5,65	2,4	1,88	0
21	67,3	0,3	4,91	1,4	1,88	0
22	67,4	1	4,93	1,2	1,81	0,04
23	66,2	0,3	4,86	1,3	2,32	0
24	65,9	0,3	4,89	1,9	2,19	0,11
25	68,9	0,7	4,79	3	2,17	0,1
26	66,7	0,3	4,96	2,1	2,54	0
27	66,3	0,3	4,83	1,9	2,23	0,01
28	67,6	0,3	4,92	1,4	2,31	0
29	65,5	0,3	4,9	1,4	2,33	0,01
30	63,7	0,3	4,92	1,6	2,5	0,29
31	63,4	0,9	5,26	1,7	2,26	0,26
media	<b>65,49</b>	<b>0,61</b>	<b>4,90</b>	<b>1,94</b>	<b>2,14</b>	<b>0,05</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 OTTOBRE 2020						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	57,8	1,2	4,61	4,6	1,05	0,77
2	56,9	1,3	4,77	5,1	1,17	0,55
3	57,3	1,3	4,72	4,6	1,2	0,88
4	58,4	1,3	4,8	5,3	1,06	0,74
5	58,4	1,3	4,85	4,9	0,95	0,78
6	57,1	1,3	4,25	4,6	1,02	1,03
7	59,4	1,3	4,94	4,8	0,99	1,18
8	59,1	1,3	5,27	4,4	1,05	0,94
9	58,4	1,3	4,32	4	1,02	1,03
10	59,1	1,3	5	4,5	0,93	1,04
11	58,1	1,4	4,56	4,8	1,17	0,86
12	59,9	1,3	4,82	4,1	1,01	1
13	59,3	1,3	4,23	4,9	0,92	1,28
14	60,7	1	4,53	4,7	1,13	2,01
15	64,8	0,1	4,37	3,6	0,86	3,34
16	66,4	0,1	4,55	3,7	0,89	3,05
17	66	0,1	4,57	4	0,99	2,81
18	67,4	0,2	4,86	4,6	0,96	2,84
19	64	0,1	4,91	4,8	0,94	3,13
20	67,9	0,1	5,23	3,6	0,93	2,75
21	62,9	0,2	4,74	4	0,75	2,56
22	61,7	0,3	4,67	4,5	0,72	2,52
23	59	0,1	4,43	4,7	1,03	3,15
24	62,3	0	4,36	4,2	0,85	3,16
25	63,3	0	4,55	5,2	0,93	2,72
26	66,8	0,2	4,66	3,9	1,02	2,67
27	67	0,1	4,37	3,2	0,91	2,6
28	67,7	0,1	4,55	4,6	0,96	2,68
29	63,1	0	4,82	3,8	0,92	2,84
30	59,8	0,1	4,47	4	1	3,13
31	59,6	0	5,84	3,8	1,03	2,24
media	<b>61,60</b>	<b>0,64</b>	<b>4,70</b>	<b>4,37</b>	<b>0,98</b>	<b>2,01</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018




SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

### TREND PERCENTUALE INQUINANTI

#### LINEA 1

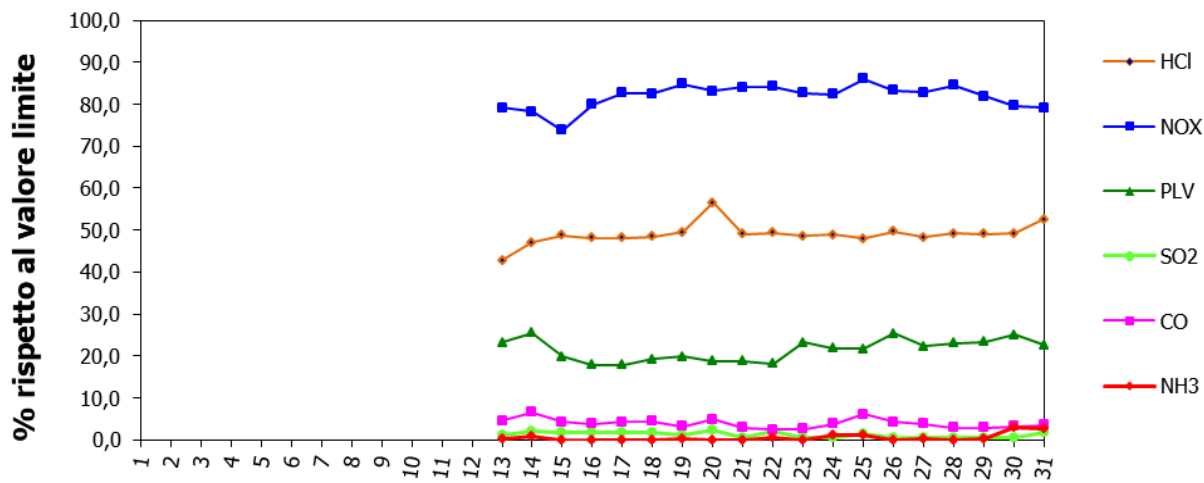


OCTOBRE 2020

Dal 1 al 13 ottobre linea ferma per manutenzione

### TREND PERCENTUALE INQUINANTI

#### LINEA 2

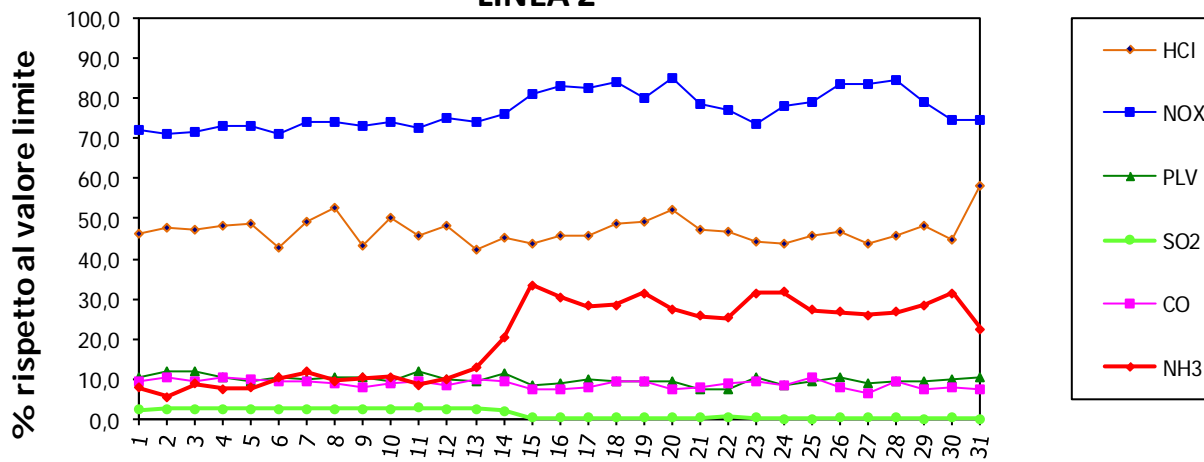

OCTOBRE 2020

### ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di ottobre 2020 non ha prodotto energia elettrica.