



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 APRILE 2021						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	Linea ferma per manutenzione					
2						
3						
4						
5						
6						
7	72,9	1,5	3,88	4	0,01	0,89
8	60,3	2,2	2,15	4,3	0,01	0,89
9	61,1	1,7	0,15	1,9	0,01	1
10	Linea ferma per manutenzione					
11						
12						
13						
14	71,4	1,2	3,05	5,1	0,01	1,41
15	71,4	1,4	4,64	0,7	0,02	1,44
16	67,2	1,5	4,81	1,1	0,02	1,66
17	67,3	1,5	4,7	1,1	0,02	1,62
18	64,9	1,6	4,24	0,9	0,02	1,53
19	66,9	1,6	4,83	1,2	0,02	2,05
20	68,7	1,5	4,85	0,7	0,01	1,37
21	70,9	1,3	4,49	1,3	0,01	1,75
22	66,7	1,4	5,02	2,6	0,02	1,77
23	67,8	1,4	3,88	0,8	0,02	1,98
24	66,3	1,4	4,33	1,1	0,01	2,32
25	67,7	1,5	4,71	1,3	0,02	2,19
26	67,7	1,5	4,59	1,5	0,02	1,91
27	65,3	1,5	4,59	0,9	0,02	2,18
28	67,5	1,5	4,39	0,8	0,01	1,37
29	67,7	1,6	4,71	0,6	0,01	0,8
30	66,3	1,5	4,4	0,8	0,01	1,82
media	67,3	1,5	4,1	1,6	0,02	1,6
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 APRILE 2021						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	68,8	2,1	4,7	5,9	0,00	1,4
2	68,6	2,1	4,5	5,5	0,00	1,4
3	69,4	2,1	4,6	6,0	0,00	1,5
4	71,5	2,3	4,6	6,0	0,00	1,7
5	69,2	2,2	4,4	5,5	0,00	1,6
6	68,3	2,3	4,1	4,9	0,00	1,4
7	68,3	2,6	4,5	5,0	0,00	1,1
8	69,5	2,6	4,2	4,8	0,00	1,1
9	68,9	2,3	4,8	4,7	0,00	1,0
10	69,3	2,3	4,6	5,0	0,00	1,1
11	70,1	2,6	4,5	6,1	0,00	1,0
12	71,4	2,5	5,1	5,3	0,00	1,1
13	70,4	2,3	4,3	7,6	0,00	1,5
14	71,6	2,1	4,3	7,2	0,00	1,5
15	73,5	2,3	4,5	5,0	0,00	1,5
16	69,4	2,3	4,3	5,6	0,00	1,7
17	67,0	2,1	4,6	5,4	0,00	1,6
18	70,0	2,5	4,1	5,4	0,00	1,6
19	68,4	2,5	4,2	5,3	0,00	1,8
20	67,3	2,4	4,6	5,9	0,00	1,4
21	68,6	2,3	4,6	5,0	0,00	1,1
22	64,1	2,8	3,5	5,2	0,01	0,9
23	Linea ferma per manutenzione					
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
media	69,25	2,35	4,43	5,56	0,00	1,4
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

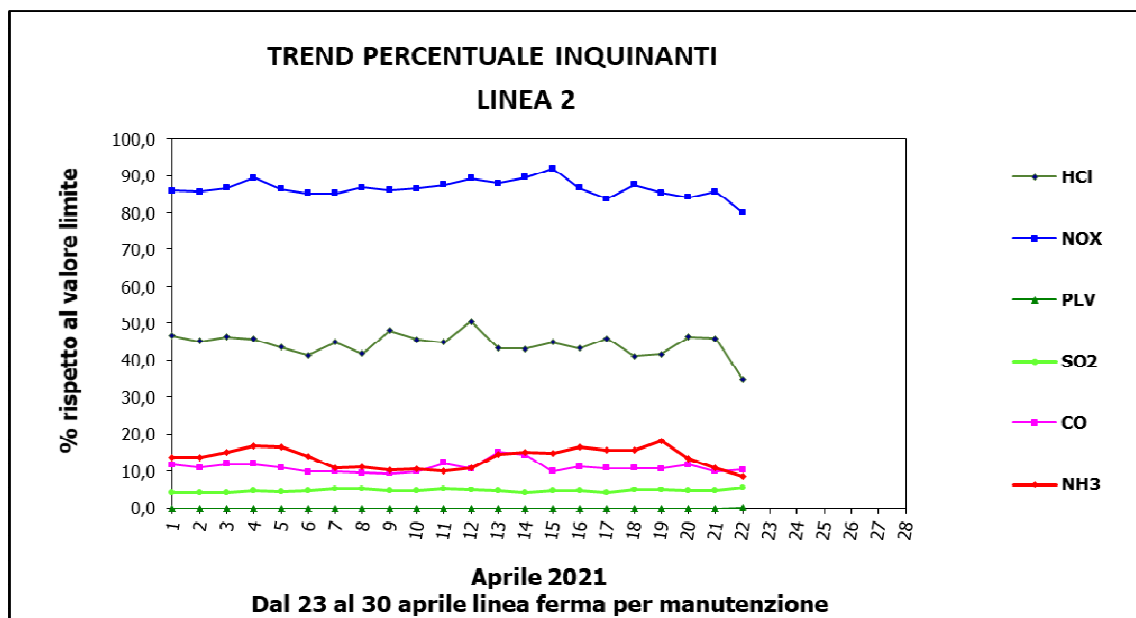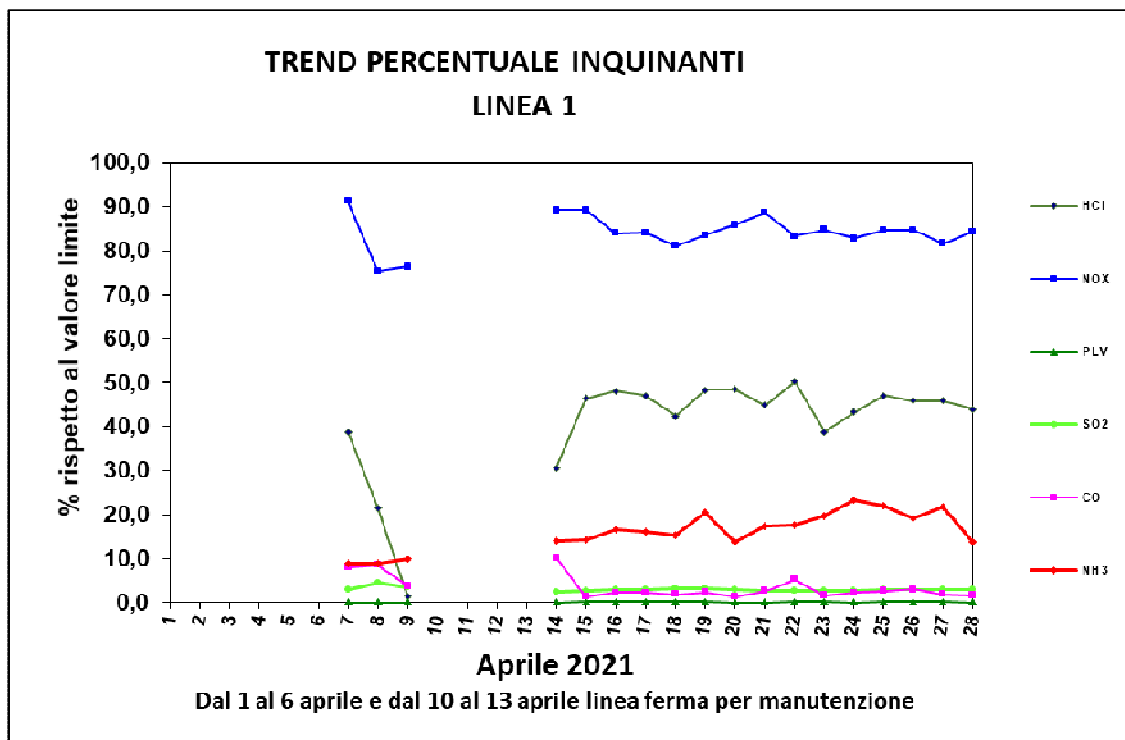

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di aprile 2021 non ha prodotto energia elettrica.