



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 FEBBRAIO 2021						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	Linea ferma per manutenzione					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	67,0	1,2	3,1	2,6	0,1	1,2
11	69,5	1,5	4,5	1,6	0,0	1,3
12	69,0	1,7	4,5	1,6	0,0	1,5
13	69,5	1,9	4,5	1,5	0,0	1,7
14	70,4	2,6	4,7	2,7	0,0	1,8
15	70,9	2,1	4,5	1,7	0,0	1,6
16	70,6	2,0	4,6	1,6	0,0	1,8
17	69,9	2,5	4,6	2,2	0,0	1,7
18	67,8	1,8	4,7	2,6	0,0	1,7
19	68,1	2,0	4,7	1,1	0,0	1,7
20	71,5	2,1	4,1	1,4	0,0	1,3
21	69,1	2,1	4,0	1,0	0,0	1,4
22	69,1	1,7	4,7	0,4	0,0	1,5
23	69,2	1,5	3,8	0,7	0,0	1,5
24	65,8	1,4	4,1	1,1	0,0	1,8
25	67,8	1,5	4,6	1,6	0,0	1,8
26	69,5	1,4	4,4	1,4	0,0	1,9
27	68,6	1,5	4,8	1,4	0,0	2,0
28	69,2	2,7	3,8	1,7	0,0	2,0
media	69,1	1,9	4,4	1,6	0,0	1,6
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 FEBBRAIO 2021						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	67,7	2,3	5,2	5,4	0,01	1,5
2	68,0	2,0	4,2	4,3	0,01	1,3
3	68,6	2,2	4,7	5,1	0,01	1,4
4	67,9	2,2	4,7	4,4	0,00	1,3
5	67,3	2,1	4,4	4,8	0,00	1,3
6	68,7	2,1	4,7	7,1	0,01	1,5
7	65,9	2,1	4,1	5,4	0,01	1,7
8	63,4	2,3	4,4	3,4	0,00	1,1
9	62,3	2,2	4,7	3,3	0,00	1,1
10	63,5	2,3	4,4	3,9	0,01	1,2
11	67,8	2,3	4,7	6,2	0,01	1,9
12	66,2	2,3	4,5	6,3	0,01	2,2
13	67,2	2,3	4,8	6,6	0,01	1,8
14	67,9	2,5	4,8	6,4	0,01	2,1
15	68,1	2,5	4,5	7,4	0,00	2,1
16	68,1	2,2	4,9	7,3	0,00	1,8
17	66,9	2,6	3,9	6,6	0,00	1,5
18	62,7	2,3	4,5	5,3	0,00	1,4
19	64,8	2,3	4,8	6,3	0,00	1,7
20	66,4	2,8	4,4	6,6	0,00	1,7
21	65,9	2,4	4,2	4,7	0,00	1,9
22	56,1	2,6	4,5	3,4	0,00	2,2
23	56,5	2,3	4,3	3,7	0,00	1,9
24	64,2	2,1	3,8	5	0,00	1,4
25	66,2	2,0	4,3	6,3	0,00	1,3
26	66,1	2,0	4,3	5,9	0,00	1,3
27	66,2	2,0	3,9	4,8	0,00	1,4
28	69,1	2,0	4,4	6,2	0,00	1,3
media	65,7	2,3	4,5	5,4	0,0	1,6
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

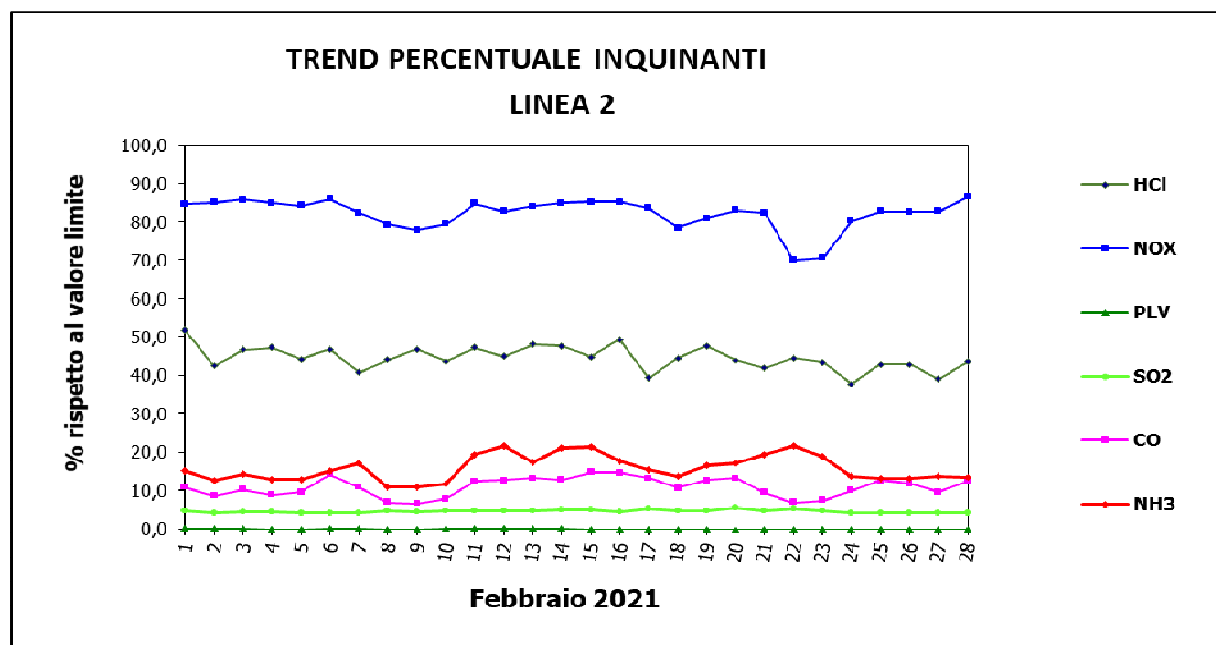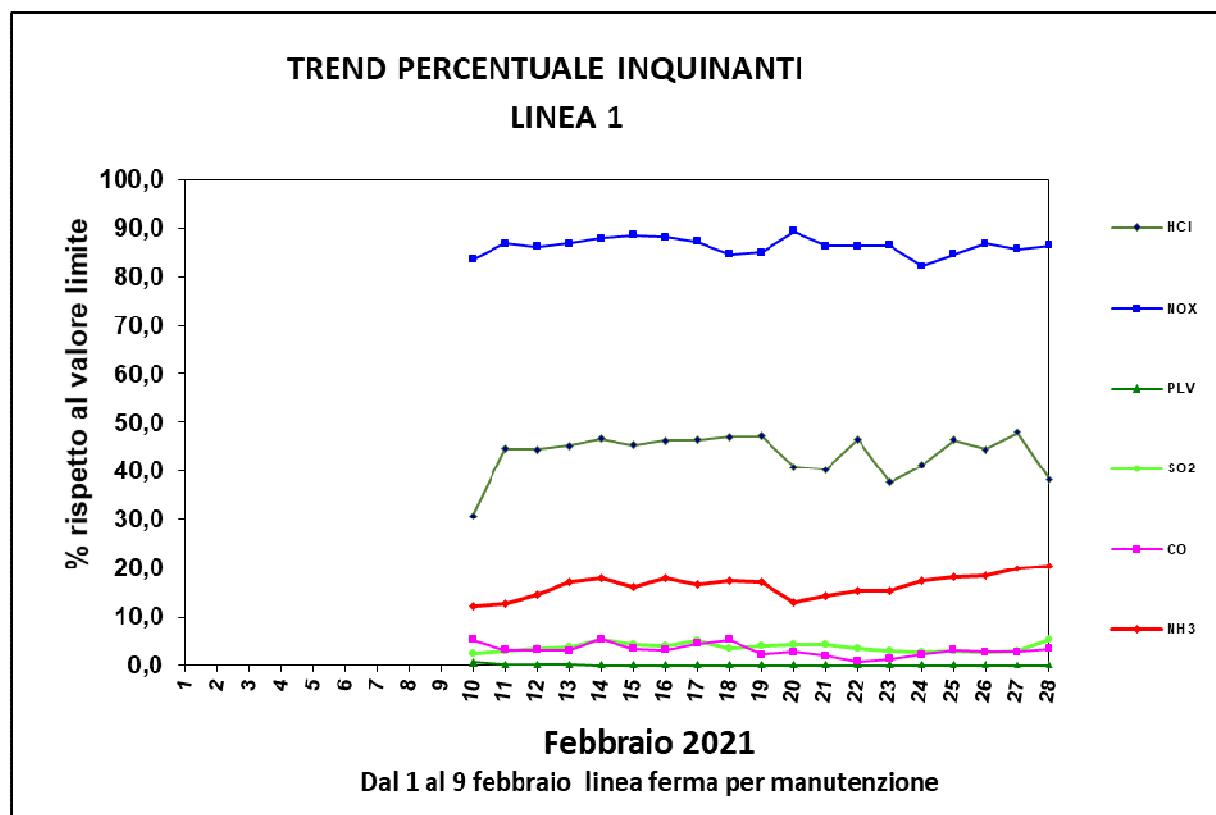

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di febbraio 2021 non ha prodotto energia elettrica.