



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

EMISSIONI

REPORT LINEA 1 GENNAIO 2021						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	61,7	2,5	4,64	3,7	0,03	1,43
2	63	2,1	4,32	1,5	0,03	1,6
3	Linea ferma per manutenzione					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15	66,5	1,7	4,31	0,9	0,02	1,47
16	66,2	1,6	4,35	1,7	0,03	1,55
17	Linea ferma per manutenzione					
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
media	64,35	1,98	4,41	1,95	0,03	1,51
Limiti	80	50	10	50	10	10



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 GENNAIO 2021						
Data	NOx	SO ₂	HCl	CO	PLV	NH ₃
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	64,9	2,2	4,79	4,7	0	2,48
2	64,1	2,2	4,26	3,3	0	2,97
3	65,1	2,4	4,64	3,4	0	2,21
4	64,8	2,3	4,67	2,5	0,01	2,23
5	66,7	2,4	4,52	3,3	0	3,51
6	71,7	2,4	3,51	3,6	0	2,66
7	69,6	2,7	4,43	2,8	0,01	2,34
8	72,4	2,7	4,93	4,2	0,01	2,5
9	74,3	2,3	4,34	5,3	0	1,99
10	75,2	2,9	4,48	5,2	0,01	2,15
11	71,4	3	5,17	4,7	0,01	2,21
12	71,9	2,4	4,74	4,8	0,01	2,52
13	73,8	1,9	4,64	3,9	0	1,71
14	70,5	1,8	4,49	4	0	0,99
15	66,1	2,3	5,04	6,1	0,01	1,45
16	66	2,2	4,02	4,8	0	2,05
17	64,9	2,5	4,67	5,2	0,01	1,98
18	67,3	2,5	5,37	5,3	0,01	1,95
19	66,7	2,2	4,41	3,1	0,01	1,59
20	68,4	2,4	4,73	3,5	0,01	1,3
21	66,8	2,2	4,62	4,8	0,01	1,21
22	67,3	2	4,9	3,6	0,01	1,34
23	65,2	2	4,57	4,1	0	1,29
24	67	2,2	4,15	5	0	1,74
25	67,5	2,3	4,54	5,1	0	1,57
26	65,4	2,1	4,66	9,9	0	1,3
27	67,4	2,2	4,38	4	0	1,27
28	67,4	2,3	4,71	4,6	0	1,23
29	67,6	2	4,62	4	0	1,26
30	67,1	2	4,46	4	0	1,39
31	67,1	2	4,41	4,8	0	1,47
media	68,12	2,29	4,58	4,44	0,00	1,87
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

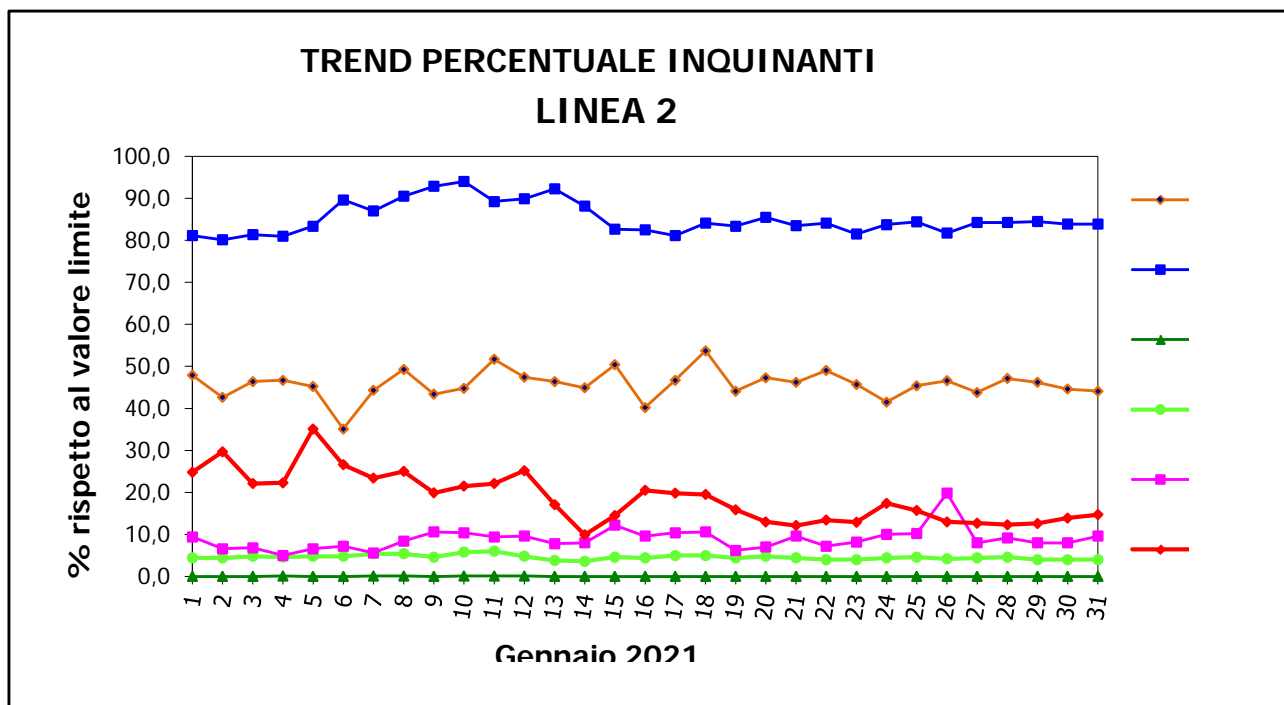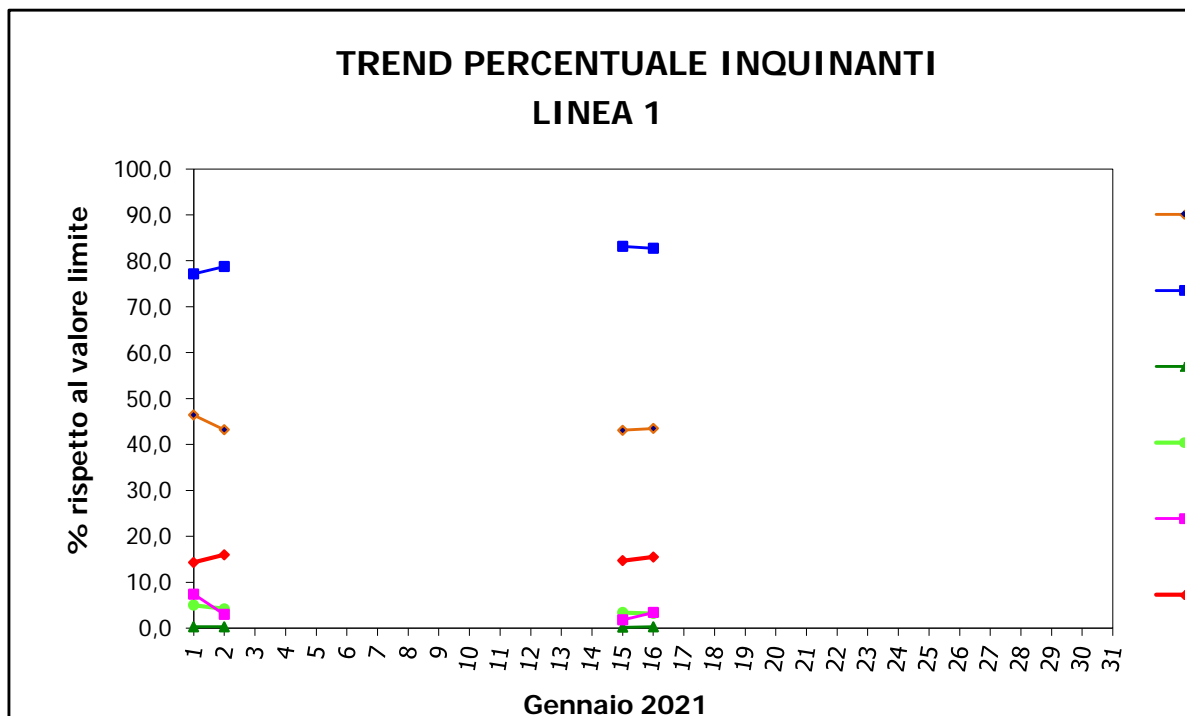

ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di gennaio 2021 non ha prodotto energia elettrica.

UFFICIO PROTOCOLLO, AFFARI GENERALI : TEL. 0331.351560 - FAX 0331.354133 - E-MAIL: accam@accam.it PEC: amministrazione@pec.accam.it

UFFICIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE: TEL. 0331.351560 - PEC: contabilita@pec.accam.it

UFFICIO OPERATIONS: TEL. 0331.341979 - E-MAIL: tecnico@accam.it - PEC: ufficiotecnico@pec.accam.it

UFFICIO COMMERCIALE: TEL. 0331.351480 - E-MAIL: commerciale@accam.it - PEC: commerciale@pec.accam.it

UFFICIO INBOUND, PESA E TRASFERIMENTI: TEL. 0331.341986 - FAX 0331.354133 - E-MAIL: ufficio.pesa@accam.it