



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

## EMISSIONI

REPORT LINEA 1 MAGGIO 2021							
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>	
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	
1	68,4	1,5	4,9	1,5	0,02	2,6	
2	66,4	1,6	4,5	0,8	0,02	2,5	
3	65,7	2,0	4,7	1,5	0,02	2,5	
4	63,2	1,5	4,7	0,3	0,02	2,7	
5	68,9	1,4	4,7	0,2	0,02	2,6	
6	70,8	1,4	4,6	0,6	0,02	2,8	
7	69,2	1,5	4,5	0,7	0,02	3,0	
8	69,8	1,4	4,6	0,4	0,03	3,8	
9	70,1	1,6	4,7	4,0	0,03	3,9	
10	Linea ferma per manutenzione						
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
media	<b>68,1</b>	<b>1,5</b>	<b>4,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,02</b>	<b>2,9</b>	
Limiti	80	50	10	50	10	10	



ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

REPORT LINEA 2 MAGGIO 2021						
Data	NOx	SO <sub>2</sub>	HCl	CO	PLV	NH <sub>3</sub>
	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>	mg/Nm <sup>3</sup>
	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.	media giorn.
1	Linea ferma per manutenzione					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9	64,7	2,1	4,1	5,2	0,04	1,5
10	66,7	2,2	4,9	4,0	0,06	1,3
11	67,9	2,3	4,5	3,9	0,01	1,3
12	68,2	2,3	4,7	3,7	0,01	1,3
13	68,4	2,3	4,6	3,7	0,01	1,4
14	68,4	2,4	4,7	4,3	0,00	1,2
15	68,7	2,2	4,3	3,6	0,00	1,6
16	68,4	2,2	4,6	3,1	0,00	1,7
17	69,0	2,5	4,9	4,3	0,00	1,7
18	68,0	2,2	4,8	3,9	0,00	1,4
19	68,5	2,2	4,9	4,1	0,00	1,5
20	68,2	2,3	4,9	4,1	0,00	1,5
21	67,6	2,1	4,6	4,5	0,00	1,9
22	67,7	2,2	4,8	4,4	0,00	1,9
23	68,5	2,8	4,9	4,6	0,00	1,8
24	67,6	2,6	5,0	4,1	0,00	1,8
25	67,3	2,6	4,8	3,6	0,01	1,9
26	66,0	2,2	5,3	3,9	0,00	1,3
27	69,0	2,2	5,1	3,8	0,00	1,5
28	67,8	2,1	5,0	3,7	0,00	1,4
29	66,3	2,1	4,5	3,6	0,00	1,4
30	68,8	2,7	5,9	4,0	0,00	2,0
31	68,3	2,3	5,0	3,9	0,00	1,9
media	<b>67,8</b>	<b>2,3</b>	<b>4,8</b>	<b>4,0</b>	<b>0,01</b>	<b>1,6</b>
Limiti	80	50	10	50	10	10





ACCAM S.P.A.

UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI

SEDE: 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE, 121  
Cap. Soc. € 2.402.128,700 - REA VA 0239666, CCIAA VA, Cod. Fisc. e Part. IVA 00234060127

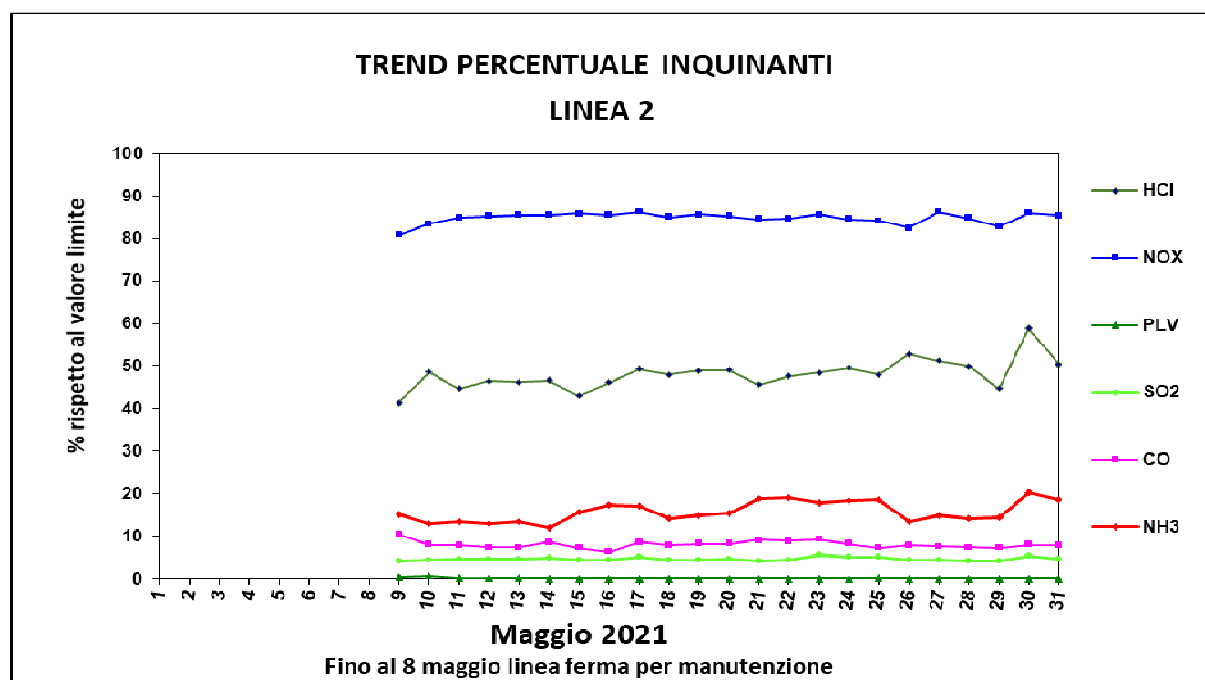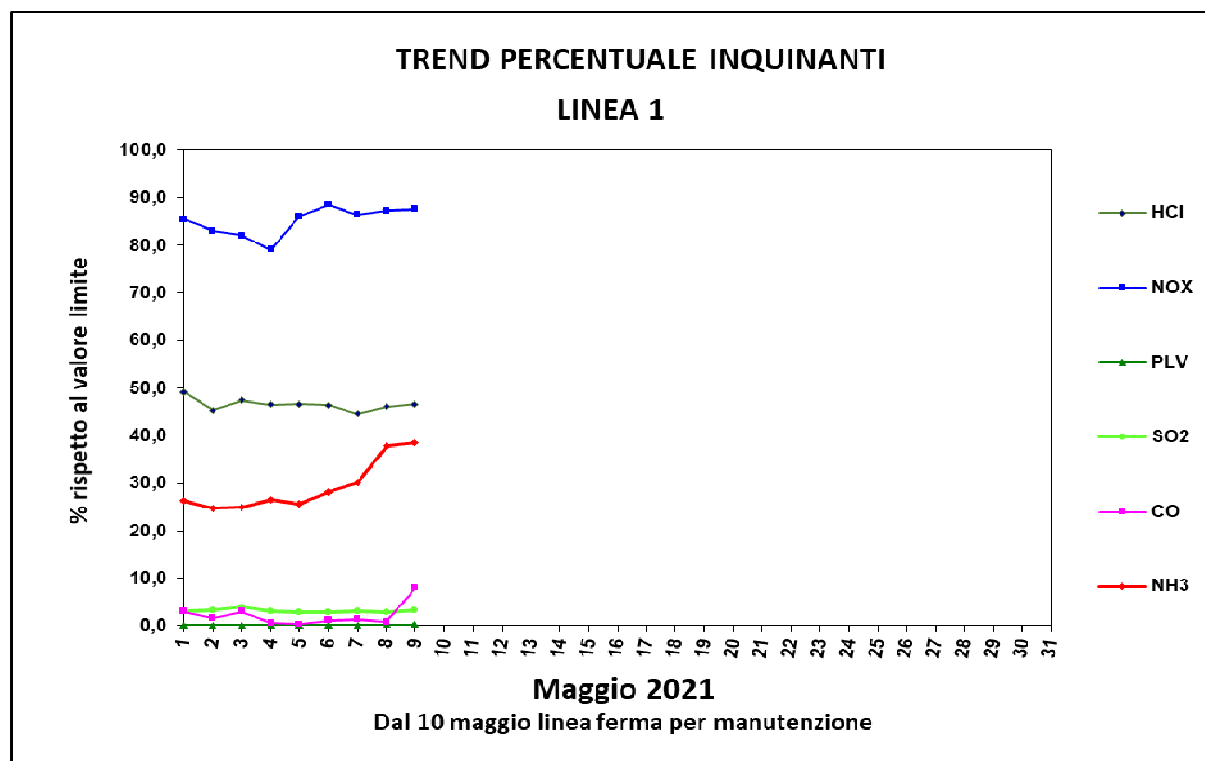

## ENERGIA ELETTRICA

L'impianto ACCAM S.P.A nel mese di maggio 2021 non ha prodotto energia elettrica.

UFFICIO SERVIZI GENERALI/APPALTI E CONTRATTI: TEL. 0331.351560 - FAX 0331.354477 / 0331.351780 - E-MAIL: [accam@accam.it](mailto:accam@accam.it) PEC: [amministrazione@pec.accam.it](mailto:amministrazione@pec.accam.it)  
UFFICIO SERVIZI FINANZIARI E DI RAGIONERIA: TEL. 0331.351560 - PEC: [contabilita@pec.accam.it](mailto:contabilita@pec.accam.it)  
UFFICIO TECNICO: TEL. 0331.341979 - FAX 0331.353420 - E-MAIL: [tecnico@accam.it](mailto:tecnico@accam.it) - PEC: [ufficiotecnico@pec.accam.it](mailto:ufficiotecnico@pec.accam.it)  
UFFICIO ACQUISTI: TEL. 0331.341979 - E-MAIL: [ufficio.acquisti@accam.it](mailto:ufficio.acquisti@accam.it)  
UFFICIO ACCETTAZIONE E STATISTICHE: TEL. 0331.341986 - FAX 0331.354133 - E-MAIL: [ufficio.pesa@accam.it](mailto:ufficio.pesa@accam.it)